

RITABLE

Технический паспорт

Ред. от 10 апреля 2025 г.
г. Москва



Узел нижнего подключения радиатора

Паспорт разработанс учетом требований ГОСТ 2.601-2019

Содержание:

1	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2
2	ИЗГОТОВИТЕЛЬ	2
3	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2
4	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	2
5	НОМЕНКЛАТУРА	2
6	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	2
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
8	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	3
9	МОНТАЖ	4
10	ФИТИНГИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ	4
11	ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА	5
12	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Узел RITABLE для нижнего подключения радиатора.

2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HEBEI RITAI ORIGINALPIPE CO.,LTD

Адрес производства: Бэйган №2, район Хайган, город Циньхуандао, провинция Хэбэй, Китай

Импортёр: ООО «РОКНИ», 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.3. www.RITABLE.ru

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Узел RITABLE для нижнего подключения радиатора предназначен для присоединения к разводящим трубопроводам горизонтальных двухтрубных систем отопления, отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Присоединение отопительного прибора с нижним расположением присоединительных штуцеров к разводящим трубопроводам горизонтальных двухтрубных систем отопления;
- Отключение отопительного прибора от трубопроводной сети для технического обслуживания и/или демонтажа.

5. НОМЕНКЛАТУРА

Таблица 1 – номенклатура фитингов

Артикул	Наименование	Характеристика
1101880034	Прямой узел RITABLE для нижнего подключения радиатора	R "евроконус- G $\frac{3}{4}$ "евроконус
1101870034	Угловой узел RITABLE для нижнего подключения радиатора	R $\frac{3}{4}$ "евроконус- G $\frac{3}{4}$ "евроконус
110189001234	Ниппель переходной для H-образного фитинга	R $\frac{3}{4}$ " евроконус R $\frac{1}{2}$ "

6. МАРКИРОВКА

Узел RITABLE для нижнего подключения радиатора поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с указанием артикула, типа клапана и его диаметра. Для защиты во время транспортировки и хранения, клапаны упаковываются в картонную коробку.

7. НОМЕНКЛАТУРА

Таблица 2 –Номенклатура и размеры фитингов

№пп		ед.изм.	Значение
1	Максимальное рабочее давление	бар	10
2	Максимальная рабочая температура теплоносителя	°С	120
3	Межосевое расстояние	мм	50
4	Подключение к радиатору -накидная гайка	дюйм	R ^{3/4} евроконус
5	Подключение к системе отопления -наружная резьба, евроконус	дюйм	G ^{3/4} евроконус

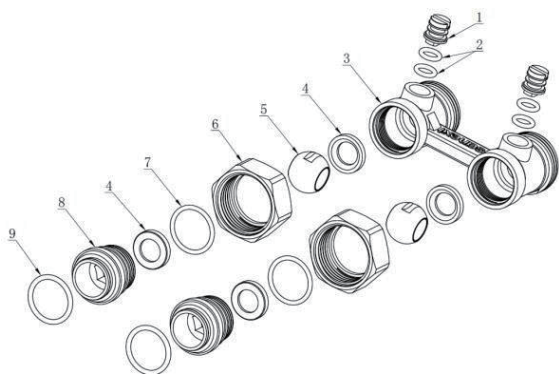


Рисунок 1 -Схема прямого узла нижнего подключения

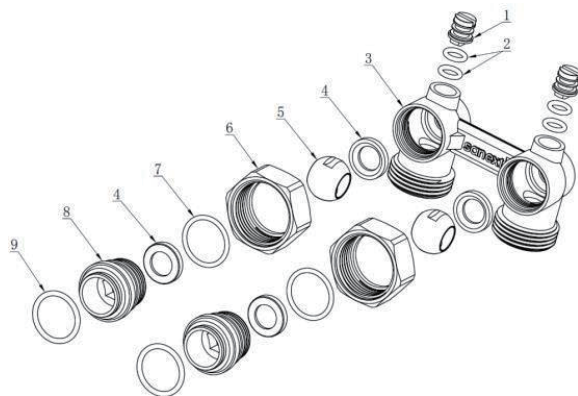


Рисунок 2 -Схема бокового узла нижнего подключения

Таблица 3 –состав узла

№пп	Наименование	Материал
1	Шток	ЛАТУНЬ
2	Уплотнительное кольцо	EPDM
3	Корпус крана	ЛАТУНЬ
4	Пластиковое плоское уплотнение	ФТОРОПЛАСТ
5	Шаровый затвор	ЛАТУНЬ
6	Накидная гайка	ЛАТУНЬ
7	Уплотнительное кольцо	EPDM
8	Сгон	ЛАТУНЬ
9	Уплотнительное кольцо	EPDM

8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

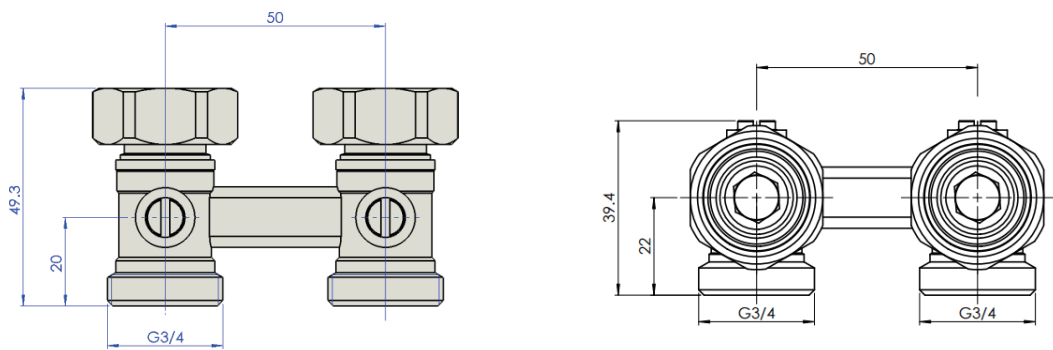


Рисунок3–габаритный чертеж

9. МОНТАЖ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному виду работ, строго в соответствии синструкциейпо монтажу RITABLE иследующими рекомендациями:

- Проверить работоспособность шаровых кранов открытием/закрытием;
- Присоединить узел RITABLE к радиатору напрямую или через переходник арт.110189001234.
- При этом обязательно требуется соблюдать соосностьприсоединительных патрубков;
- Присоединить узел RITABLE к системе отопления. При это обязательно требуется соблюдать соосность присоединительных патрубков.

10. ФИТИНГИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Таблица 4 -Фитинги для присоединения к системе о топления

Наименование	Характеристики	артикул	фото
Зажимной евроконус для присоединения труб 16*3/4-2.0	16x2,0-G ³ / ₄ евроконус	11018500163420	
Зажимной евроконус для присоединения труб 16*3/4-2.2	16x2,2-G ³ / ₄ евроконус	11018500163422	
Зажимной евроконус для присоединения труб 20*3/4-2.0	20x2,0-G ³ / ₄ евроконус	11018500203420	
Зажимной евроконус для присоединения труб 20*3/4-2.8	20x2,8-G ³ / ₄ евроконус	11018500203428	

Наименование	Характеристики	артикул	фото
Зажимной евроконус для подключения Т образных трубок, 15*3/4"	d15xG ³ / ₄ евроконус	11018500163420	
Ниппель переходной для узла подк лючения радиатора 1/2-3/4"	R ³ / ₄ евроконус-G 1/2"	110189001234	
Аксиальная Трубка Г-образная из ла туни, 16*15-L250	16*15-L250	1101715051615250	
Аксиальная Трубка Г-образная из ла туни, 16*15-L250	20*15-L250	1101715052015250	
Easy Expansion Трубка Г-образная из ла туни, 16*15-L250	16*15-L250	110148051615250	
Easy Expansion Трубка Г-образная из ла туни, 20*15-L250	16*15-L250	110148052015250	
Аксиальная Трубка Т-образная из ла туни, 16*15-L250	16*15-L250	1101716051615250	
Аксиальная Трубка Т-образная из ла туни, 20*15-L250	20*15-L250	1101716052015250	
Easy Expansion Трубка Т-образная из ла туни, 16*15-L250	16*15-L250	110149051615250	
Easy Expansion Трубка Т-образная из ла туни, 20*15-L250	16*15-L250	110149052015250	
Аксиальная Гильза, латунь, 16	Ø16	110171040016	
Аксиальная Гильза, латунь, 20	Ø20	110171040020	
Монтажное кольцо из сшитого полиэтилена, 16	Ø16	110161010016	
Монтажное кольцо из сшитого полиэтилена, 20	Ø20	110161010020	

11. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Узел RITABLE для нижнего подключения радиатора в упаковке предприятия - изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния. Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в соответствии с требованиями п.12 ГОСТ Р 53672-2009.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие узлов RITABLE для нижнего подключения радиатора техническим требованиям при соблюдении следующих условий:

- Транспортировка и хранение изделия в соответствии с п. 11 данного паспорта; Монтаж изделия в соответствии с рекомендациями п. 9 данного паспорта;

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 5 лет с даты продажи, указанной в передаточных документах.

Данная гарантия не распространяется на изделия:

- Монтаж которых произведен неквалифицированным персоналом;
- Повреждения которых возникли в результате несоблюдения рекомендаций по эксплуатации и текущему уходу;
С повреждениями в результате механического воздействия (в т.ч. падения); Замораживание с истемы и гидроудары в процессе эксплуатации.
- Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока. Покупателю возмещаются

Срок службы изделия – не менее 10 лет.